Leht 1
Leht 2
Asendiplaani lehtede asendiskeem

Tingmärgid
- projekteeritud 15 kV maakaabel kaitsetorus
- projekteeritud kaabli kaitsetoru 450N / 750N / 1250N
- projekteeritud kinnine kaeve
- projekteeritud kaablimuhv
- demonteeritav või tööst väljaviidav objekt
- katastripiir
- tee kaitsevööndi piir
- geodeetilise punkti kaitsevööndi piir
- puu juurestiku kaitsevööndi piir

Taastamise tingmärgid
- asfaltkatte taastamise ala
- kruuskatte taastamise ala
- murukatte taastamise ala
- kivikatte taastamise ala

15 kV maakaabelliini ristumine R2
Õhne jõega

M 1:200 / 1:500

Puurimismasina asukoht

Maapinna kõrgus

Õhne jõgi
vee tase 45.87
(11.04.2024)

Tarbija 0,4 kV maakaabel

Sidekanal

15 kV maakaabel
kinnise kaevega
1250N Ø160 torusse, L=73m

Tee kaitsevööndi piir

82301/001:0032
6 Valga-Uulu tee L1

Projekteeritud 15 kV maakaabel
KPL223649
Piimakombinaadi aj - Tõrva haigla aj
Al 3 x 240 24 kV
Ltrass= 463m, Lskeem= 488m

Murukatte taastamine 8 m².

Murukatte taastamine 7 m².

15 kV maakaabelliini ristumine R1
6 Valga - Uulu tee 28,057 km -l.

M 1:200 / 1:500

asfalt

Veetrass
Sademete kanalisatsioonitrass
0,4 kV kaabel
Sadekanal
Sidetrass
Tarbija 0,4kV kaabel

15 kV maakaabel
kinnise kaevega
1250N Ø160 torusse, L=23m

82301:004:3380
Kooli tänav

82301:001:0032
6 Valga-Uulu tee L1

82301:001:0042
Jõe haljasala

Märkused:
Kaabelliin paigaldada ristumisel maanteega kinnisel meetodil kaablitoru läbipuurimise teel.
Kinnisel meetodil paigaldatava lõigu pikkus on 23 m (joonisel tähistatud kollasega).
Transpordiameti nõuded: paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m teekatte pinnast.
Ristuvate trasside tegelikud sügavused kontrollida üle ja täpsustada koos trasside esindajaga.

Murukatte taastamine 8 m².

Murukatte taastamine 105 m².

Murukatte taastamine 24 m².

Murukatte taastamine 58 m².

Murukatte taastamine 4 m².

Asfaltkatte taastamine 12 m².

Murukatte taastamine 8 m².

Murukatte taastamine 7 m².

Projekteeritud 15 kV maakaabel
KPL223649
Piimakombinaadi aj - Tõrva haigla aj
Al 3 x 240 24 kV
Ltrass= 463m, Lskeem= 488m

Geoalus, töö nr 11414G on koostatud Kirjanurk OÜ poolt märtsis 2024.a.
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Projekt	Puiestee tn 1 PK suurendamine ja PK jaotamine, 2. etapp. Tõrva linn Tõrva vald Valga maakond				Tellija	Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan Leht 1			Töö nr	LC0543-K2
					Joonise nr	EL-4-02
	Projekteeris	A. Mee	17.05.2024	511 9005	Mõõtkava	M 1: 500
LEONHARD WEISS OÜ	Kontrollis	H. Vissel	17.05.2024	5196 76945	Staadium	Tööprojekt
E-post estonia@leonhard-weiss.com	Projektijuht	-		-	Keel EST	Leht 1 / Lehti 9
Telefon +372 601 2285						
Registrikood 12083348						

Leht 1

Leht 2

Asendiplaani lehtede asendiskeem

Tingmärgid

- projekteeritud 15 kV maakaabel kaitsetorus
- projekteeritud kaabli kaitsetoru 450N / 750N / 1250N
- projekteeritud kinnine kaeve
- projekteeritud kaablimuhv
- demonteeritav või tööst väljaviidav objekt
- katastripiir
- tee kaitsevööndi piir
- geodeetilise punkti kaitsevööndi piir
- puu juurestiku kaitsevööndi piir

Taastamise tingmärgid

- asfaltkatte taastamise ala
- kruuskatte taastamise ala
- murukatte taastamise ala
- kivikatte taastamise ala

-73
0,165 km

-73
0,095 km

Murukatte taastamine 8 m².

82301:002:0721
Viljandi tn 3a

82301:002:0722
Viljandi tn 3b

82301:001:0042
Jõe haljasala

82301:001:0023
Valga tn 2a

82301:001:0024
Viljandi tn 1a

82301:002:0001
Kase puhkeala

82301:005:1460
Sõpruse park

82301:005:1280
Tartu tn 1a

82301:002:0520
Tartu tn 6

82301:002:0630
Tartu tn 4a

82301:002:0002
Viljandi tn 1b

82301:002:0660
Tartu tn 2a

82301:002:0670
Tartu tn 4

82301:005:1320
Tartu tn 1

82301:002:0680
Viljandi tn 1

82301:002:0690
Valga tn 2

82301:002:0460
Valga tn 4

82301:002:0450
Tartu tn 2

82301:001:0034
73 Tõrva-Pikasilla tee L1

82301:001:0032
6 Valga-Uulu tee L1

Murukatte taastamine 7 m².

Murukatte taastamine 25 m².

Murukatte taastamine 4 m².

Murukatte taastamine 7 m².

Könnitee kiviparkettkatte taastamine 7 m².

Könnitee kiviparkettkatte taastamine 7 m².

Tõrva haigla aj

Tee kaitsevööndi piir

Ühne jõgi

X = 6430800

X = 6430750

Y = 619650

LEHT 1

EL-4-02 Leht 1

EL-4-02 Leht 2

15 kV maakaabelliini ristumine R5
73 Tõrva-Pikasilla tee L1 0,095 km -l.

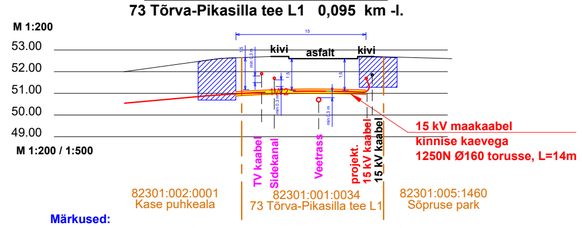

Märkused:

Kaabelliin paigaldada ristumisel Tartu tänavaga kinnisel meetodil kaablitoru läbipuurimise teel.

Kinnisel meetodil paigaldatava lõigu pikkus on 15 m (joonisel tähistatud kollasega).

Transpordiameti nõuded: paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m teekatte pinnast.

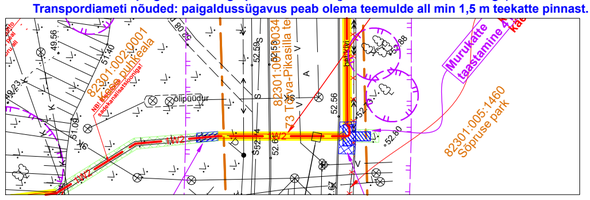

Geoalus, töö nr 11414G on koostatud Kirjanurk OÜ poolt märtsis 2024.a.

Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Projekt	**Puiestee tn 1 PK suurendamine ja PK jaotamine, 2. etapp.** **Tõrva linn Tõrva vald Valga maakond**				Tellija	**Elektrilevi OÜ**	
LEONHARD WEISS	Joonis	**Katete taastamise asendiplaan** **Leht 2**			Töö nr	**LC0543-K2**	
					Joonise nr	**EL-4-06**	
	Projekteeris	**A. Mee**	17.05.2024	511 9005	Mõõtkava	M 1: 500	
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Kontrollis	**H. Vissel**	17.05.2024	5196 76945	Staadium	Tööprojekt	
	Projektijuht	**-**		-	Keel	Leht	Lehti
					EST	2	9