




HALJASALA Lahtine kaeve, enam kui üks kaabel kaevikus

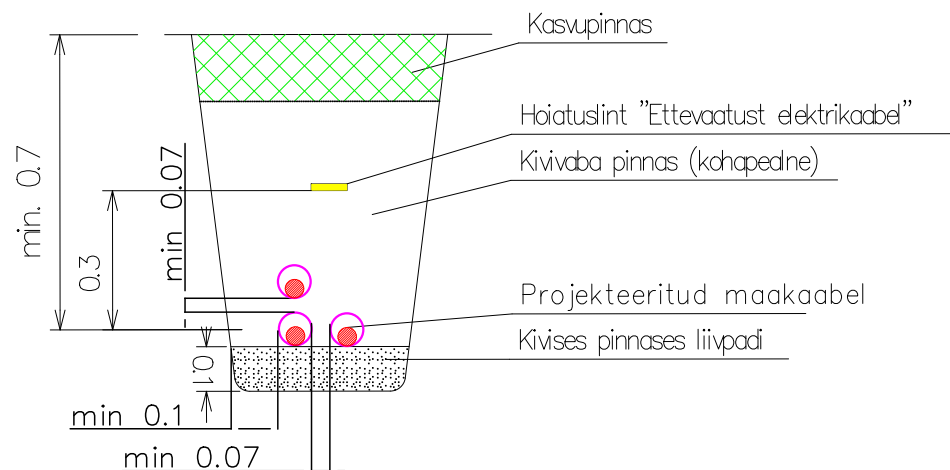

MÄRKUSED

1. Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
2. Tagasitäitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
3. Täitmisel pinnas tihendada.
4. Liivapadi on vajalik, kui kaevis rajatakse kruusasessse või kivisesse pinnasess.
5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistel täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lahtikaevamise abli.
7. Kaevamistööd kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada käsitsi.
8. Sisestuskaablite montaažiks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.
9. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (>15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmekid, jääd, lund, külmunud pinnast (pinnasekamakaid) ning muid kahjustavaid aineid ja jäätmekid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulanud ja kergesti tihendatavaid materjale.

Tellijä: 	Töövõtja: 	Aadress: Möigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev: 17.05.2024
Töö nimetus: Seli tankla liitumine madalpingel Rõa küla, Rapla vald, Raplamaa LC1221	E-mail: liis.tammekand@ enersense.com Tel nr: +372 56924605	Joon nr: 006	Töö nr: 05/24/003
Joonise nimetus: Katete taastamine	Projekteeris: Liis Tammekand Kontrollis: Janar Kubbi	Möötkava: 1:500	