

TINGMÄRGID

61

- ATS keskseade

DP - Adresseeritav optiline suitsuandur

- Adresseeritav seadme aadress

61 - Adresseeritav tulekahjuteatenupp

- Adresseeritav 2 monitooritav väljundiga moodul

- Liini lõputakisti

- Häiresireen

- Sireen vilkuriga välipaigaldus, IP66

KAABLITE TÄHISED

JE-H(St)H B2Ca 1x2x0,8+0,60 - silmuse kaablidJE-H(sSt)H Bd, 2x1,0, E30 - sireenide tulekindelkaabel

Kaabli jätk

Kaabli tüüp


1.korruselt

1x2x0.8+0.8

1

Ahela number

Korrustevaheline kaablite liikumine

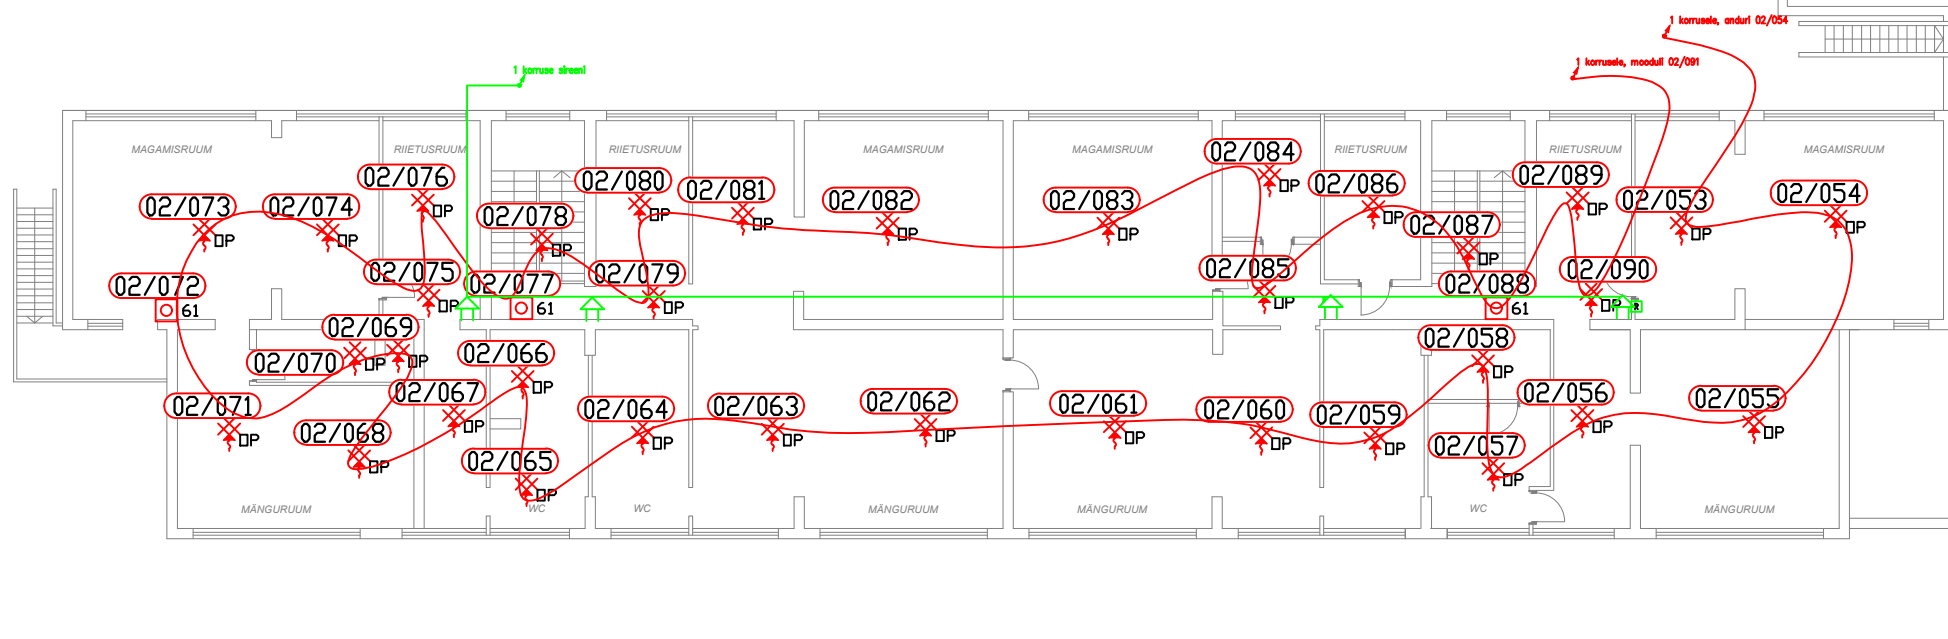

Version				Kuupäev		Init.		Muudatus	
NV Masters OÜ				Projekti nimetus		Kontorihoone		Projekti nr.	
						Viisuu 7, Tallinn		2902	
								Stadium	
								TJ	
Projekteeris				Viktor Tšurbakov		Joonise nimetus		Mõõtkava	
Joonestas				Juri Tunikov		Tulekahjusignalisatsioon		1:100	
Kontrollis				Viktor Tšurbakov		2 korrus		Dokumendi nr.	
Kuupäev				22.07.2024				EN-5-02	