Joonis 06

Joonis 01

Joonis 03

TINGMÄRGID
- Projekteeritud BLL99 õhuliin
- Projekteeritud puitmast
- Projekteeritud masti tugi
- Olemasolev puitmast
- Olemasolev raudbetoonmast
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev kinnistupiir

N
W
E
S

Asendada lõpumast koos toega (KRE 11m, 3,kl; tugi KRE 11m, 3,kl; lõpustraavers)

Asendada nurgamast koos toega (KRE 11m, 3,kl; tugi KRE 11m, 3,kl; nurgatraavers)

Ristumine teega! Gabariit 7,6m

Asendada nurgamast koos toega (KRE 11m, 3,kl; tugi KRE 11m, 3,kl; 2xlõputraavers) Paigaldada südevahemikud

Asendada kandemast (KRE 11m, 3,kl; ankrutraavers)

Asendada kandemast (KRE 11m, 3,kl; ankrutraavers)

Asendada kandemast (KRE 11m, 3,kl; ankrutraavers) Paigaldada südevahemikud

Asendada kandemast (KRE 11m, 3,kl; ankrutraavers)

Rekonstrueerida 10kV õhuliin M38-M38H10 isoleeritud õhuliini juhtmega BLL99 L=796m (trass)

Asendada lõpumast ja paigaldada tugi (AJ Saarevesk!) (KRE 11m, 4,kl;tugi 11m, 3,kl; Lõpustraavers) Tööta ümber mastalajaama seadmed uuele mastile!

Asendada traavers (ankrutraavers)

Ristumine teega! Gabariit 6,95m

Asendada kandemast (KRE 12m, 3,kl; ankrutraavers) Paigaldada südevahemikud

Asendada nurgamast koos toega (KRE 11m, 3,kl; tugi KRE 11m, 3,kl; nurgatraavers)

Asendada kandemast (KRE 11m, 3,kl; röhttraavers)

Asendada ankrumast (KRE 11m, 3,kl; ankrutraavers) Paigaldada südevahemikud

Asendada ankrumast (KRE 11m, 3,kl; ankrutraavers) Paigaldada maanduslõikiga koormusalakl!dli (LP17292). Demonteerida olemasolev lahklülti. Ehitada maandus ja pot. tõhthoiuring

Asendada traavers (röhttraavers) Paigaldada südevahemikud

Asendada kandemast (KRE 11m, 3,kl; röhttraavers)

Asendada nurgamast koos toega (KRE 11m, 3,kl; tugi KRE 11m, 3,kl; nurgatraavers)

Asendada kandemast (KRE 11m, 3,kl; röhttraavers) Paigaldada südevahemikud

Asendada kandemast (KRE 11m, 3,kl; röhttraavers)

Asendada kandemast (KRE 11m, 3,kl; röhttraavers) Tööta ümber liigipiigepiirikud ja tahkkaitsmed

Rekonstrueerida 10kV õhuliin M6 - M43 isoleerind õhuliini juhtmega BLL99 L=4004m (trass)

Ristumine teega! Gabariit 6,96m

Ristumine teega! Gabariit 6,95m

Asendada kandemast (KRE 11m, 3,kl; röhttraavers) Paigaldada südevahemikud

Asendada kandemast (KRE 11m, 3,kl; röhttraavers)

Asendada kandemast (KRE 11m, 3,kl; röhttraavers)

Asendada kandemast (KRE 11m, 3,kl; röhttraavers) Paigaldada südevahemikud

Asendada traavers (lõputraavers)

Asendada kandemast koos toega (KRE 11m, 3,kl; Tugi KRE 11m, 3, kl; röhttraavers)

Asendada kandemast (KRE 11m, 3,kl; röhttraavers)

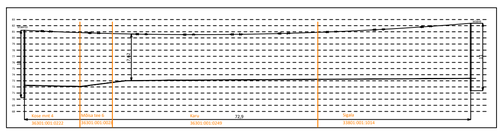

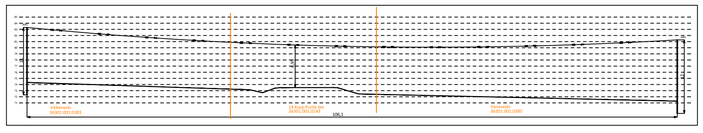

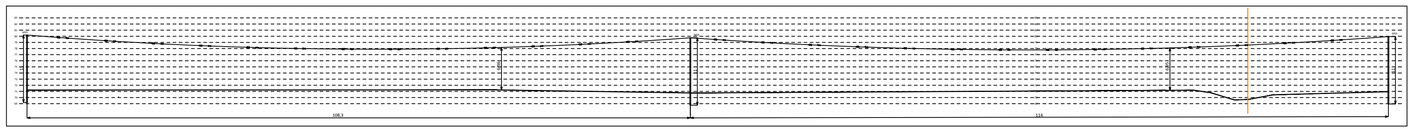

MÄRKUSED:
1) Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: IP5962.
2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
- Geoalus OÜ poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: 23-G446;
kuup.: 10.01.2024 (koordinaadid L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis
3) Õhu- ja maakaabelliinide pikkused on asendiplaanile märgitud trassipikkustena (kogupikkused vt. elektrilisel skeemil Joonis EL-05 ja EL-07).

Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonis: Asendiplaan	Joonise nr.	Mõõtkava	Leht
				EL-01	1:2000 / -	3/8
Staadium	Tööprojekt		Töö nimetus: Kõue 35-10 PAJ ja Habaja 10kV fiidri rekonstrueerimine	Muudatus		Kuupäev
Koostas	H. Turja					
Kontrollis	H. Turja					
Proj. kood	IP5962		Aadress: Kose vald, Harju maakond	E-SERVICE ELEKTRITÖÖD		
Töö nr.	23_3619			Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee		Elektritööde reg. nr.: EL10360030-0001
Kuupäev	10.01.2024		23_3621_TP_EL-01_ASEND_240110_HT_IP5962			