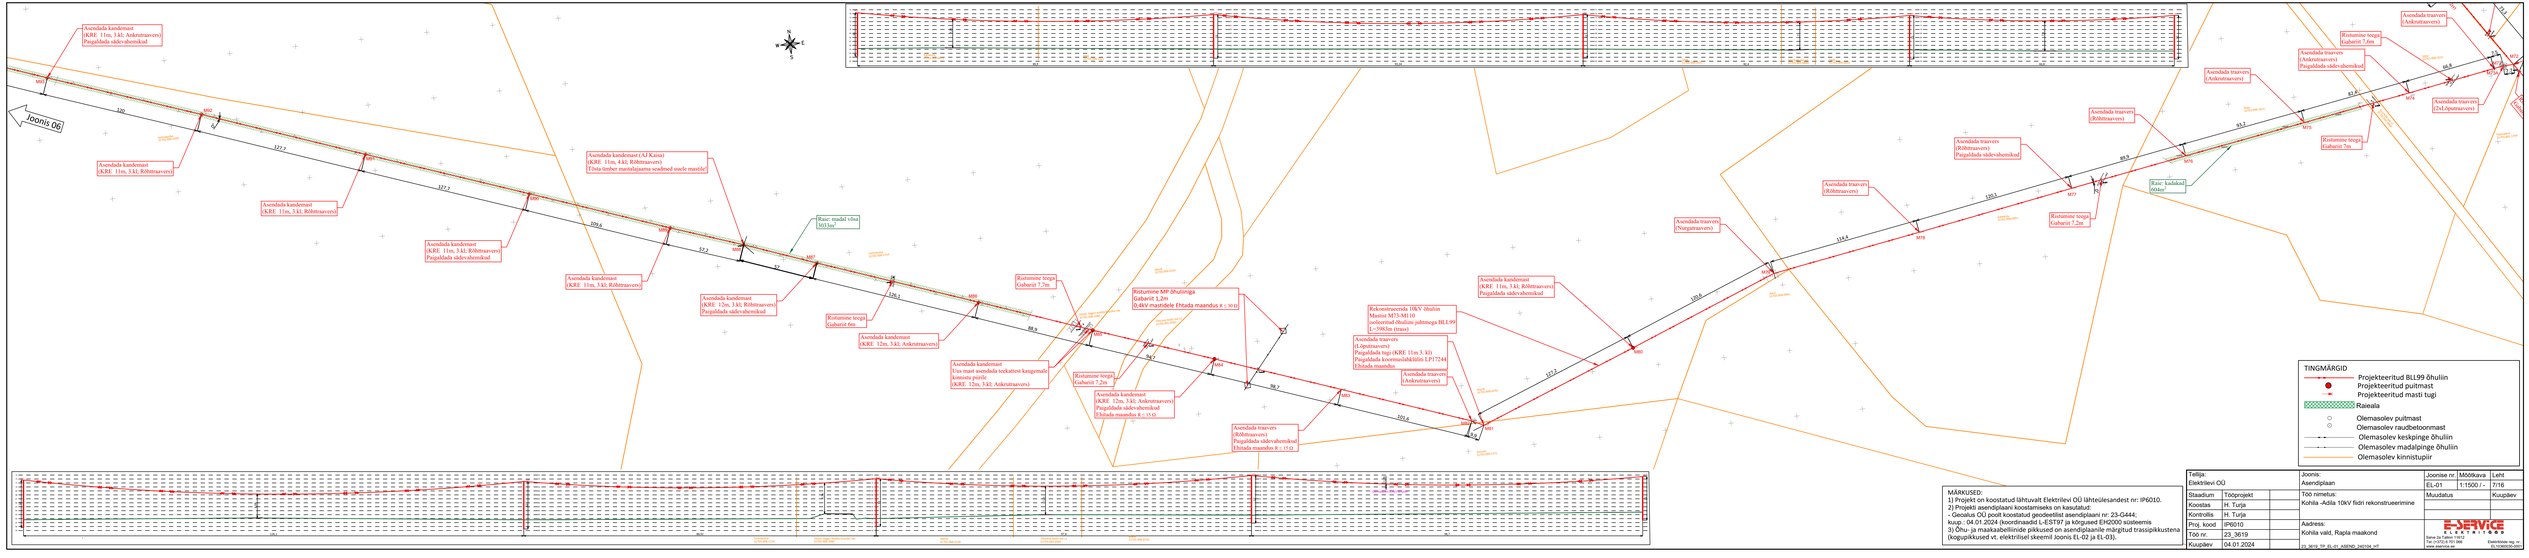
Joonis 06
Asendada kandemast (KRE 11m, 3 kl; Ankurtravers) Paigaldada südevahemikud
Asendada kandemast (KRE 11m, 3 kl; Rõhttravers)
Asendada kandemast (KRE 11m, 3 kl; Rõhttravers)
Asendada kandemast (KRE 11m, 3 kl; Rõhttravers) Paigaldada südevahemikud
Asendada kandemast (Al Kaisa) (KRE 11m, 4 kl; Rõhttravers) Tõsta ümber maastalajaama seadmed uuele maatükl
Asendada kandemast (KRE 11m, 3 kl; Rõhttravers)
Asendada kandemast (KRE 12m, 3 kl; Rõhttravers) Paigaldada südevahemikud
Rais: madal võsa 3033m²
Rutumine teoga Gabariit 6m
Asendada kandemast (KRE 12m, 3 kl; Ankurtravers)
Rutumine teoga Gabariit 7,7m
Rutumine MP õhuliinga Gabariit 1,2m 0,4kV maatõele (tõtada maandus R ≤ 30 Ω)
Asendada kandemast Uus mast asendada teokatest kaugemale, tiamotu piirile (KRE 12m, 3 kl; Ankurtravers)
Rutumine teoga Gabariit 7,2m
Asendada kandemast (KRE 12m, 3 kl; Ankurtravers) Paigaldada südevahemikud Õhtada maandus R ≤ 15 Ω
Asendada travers (Rõhttravers) Paigaldada südevahemikud Õhtada maandus R ≤ 15 Ω
Rekonstrueerida 10kV õhuliin Maotsi M73-M110 isoleeritud õhuliinij juhtmega BLL99 L=3983m (trass)
Asendada travers (Lõpptravers) Paigaldada tugi (KRE 11m 3, kl) Paigaldada koormaslahklüüs LP1724I Õhtada maandus
Asendada travers (Ankurtravers)
Asendada kandemast (KRE 11m, 3 kl; Rõhttravers) Paigaldada südevahemikud
Asendada travers (Nurgatravers)
Asendada travers (Rõhttravers)
Asendada travers (Rõhttravers) Paigaldada südevahemikud
Asendada travers (Rõhttravers)
Rutumine teoga Gabariit 7,2m
Asendada travers (Rõhttravers)
Rais: kadakad Võsker
Asendada travers (Ankurtravers)
Asendada travers (Ankurtravers) Paigaldada südevahemikud
Rutumine teoga Gabariit 7,6m
Asendada travers (Ankurtravers)
Asendada travers (Lõpptravers)
Rutumine teoga Gabariit 7m
Asendada travers (Ankurtravers)
Asendada travers (Ankurtravers)
Asendada travers (Ankurtravers)