


- TINGMÄRGID
- Projekteeritud BLL99 õhuliini
 - Projekteeritud puitmast
 - Projekteeritud masti tugi
 - Raieala
 - Olemasolev puitmast
 - Olemasolev raudbetoonmast
 - Olemasolev keskpinge õhuliini
 - Olemasolev madalpinge õhuliini
 - Olemasolev kinnistupiir

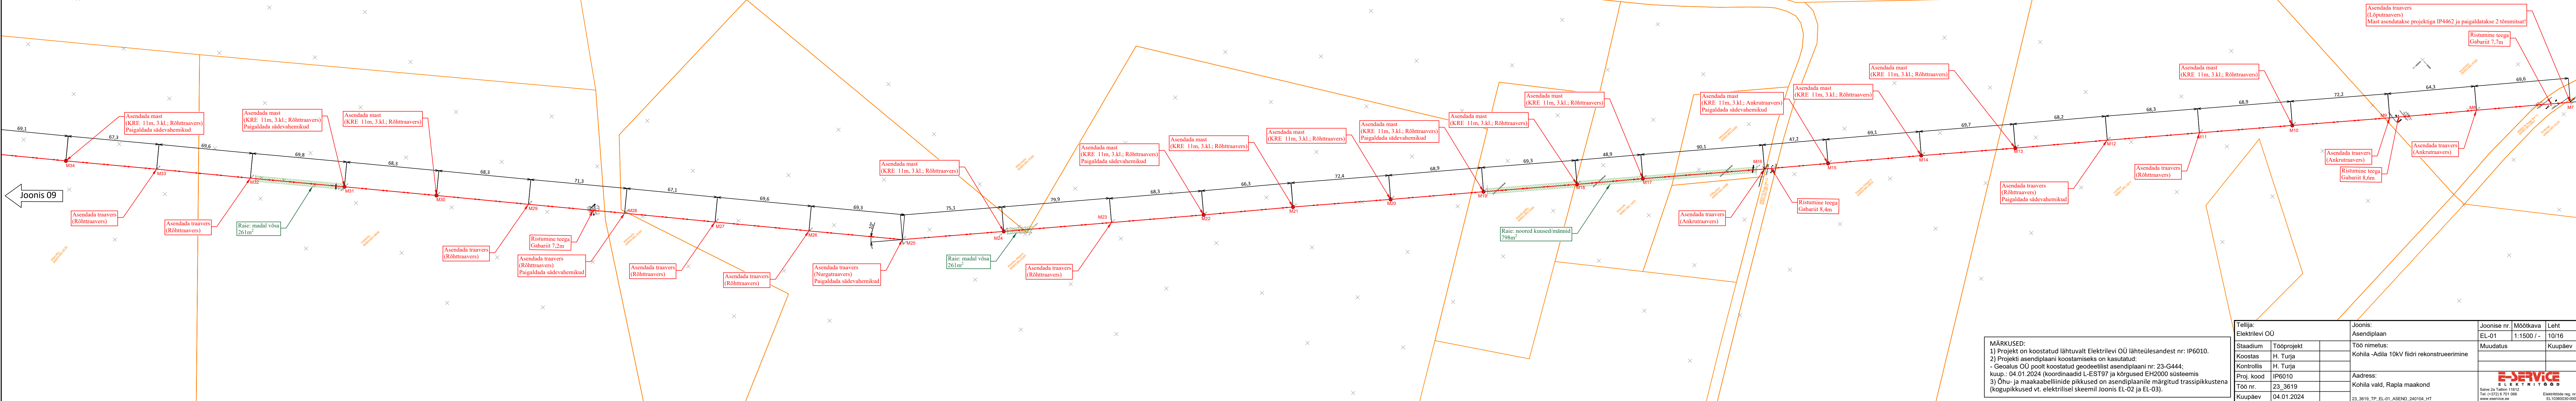

MÄRKUSED:
1) Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: IP6010.
2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
- Geovalis OÜ poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: 23-G444;
kuup.: 04.01.2024 (koordinaadid L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis
3) Õhu- ja maakaabelliniide pikkused on asendiplaanile märgitud trassipikkustena
(kogupikkused vt. elektrilisel skeemil Joonis EL-02 ja EL-03).

Tellijä:		Joonis:	Joonise nr.	Muudatus	Moõtkava	Leht
Elektrilevi OÜ		Asendiplaan	EL-01	1:1500 / -	10/16	
Staadium		Tööprojekt	Töö nimetus:		Muudatus	
Koostas		H. Turja	Kohila - Adila 10kV fidri rekonstrueerimine		Kuupäev	
Kontrollis		H. Turja				
Proj. kood		IP6010	Aadress:			
Töö nr.		23_3619	Kohila vald, Rapla maakond			
Kuupäev		04.01.2024	23_3619_TP_EL-01_ASEND_240104_HT			