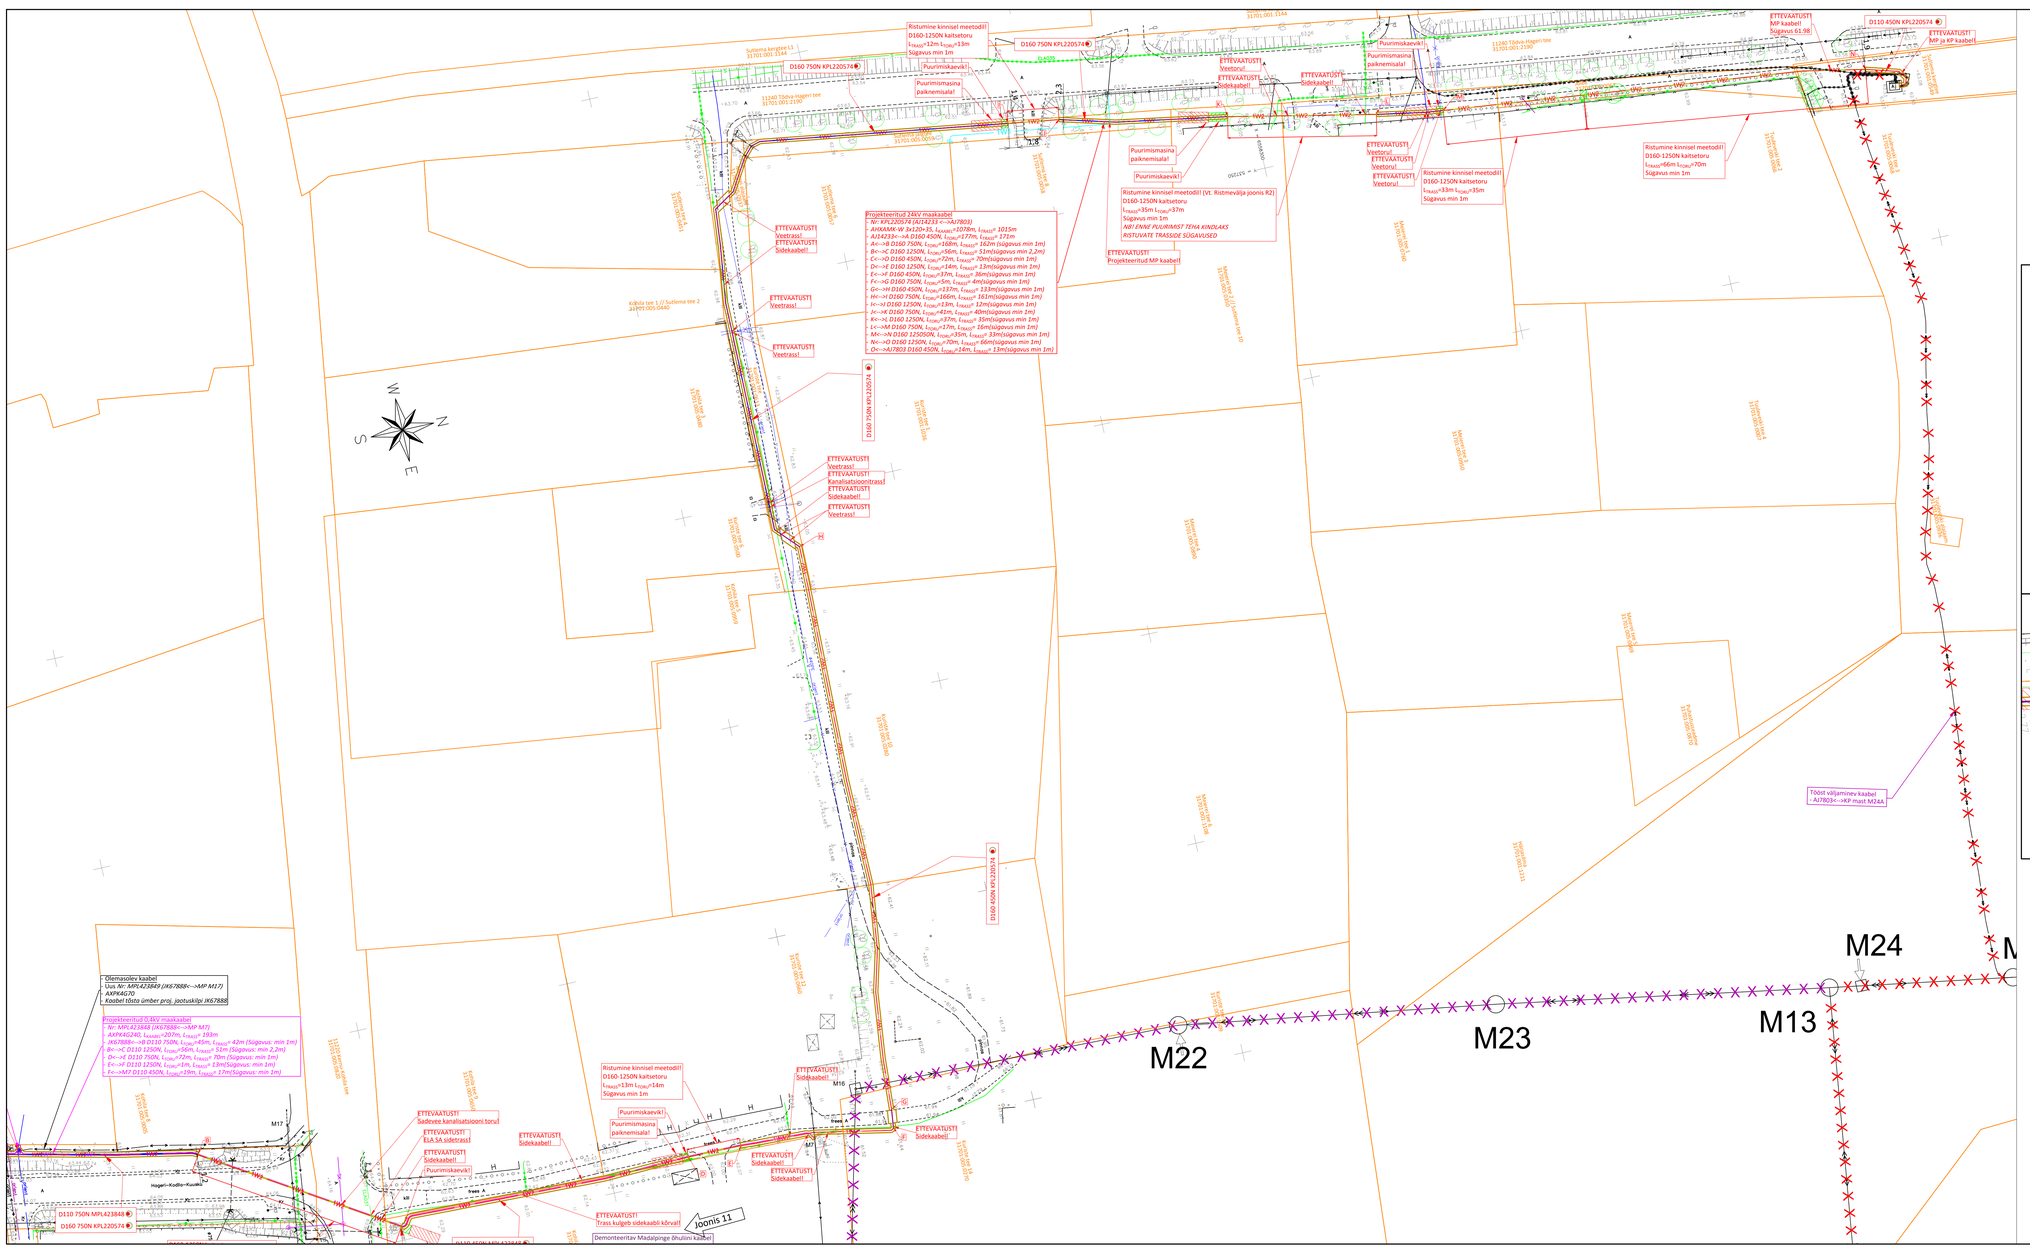
M22
M23
M13
M24
Projekteeritud 24kV maakaabel
- Nr: KPL220574 (A114233 <->A17803)
- AHXAMK-W 3x120+35, L_KAAMEET=1078m, L_ENGE= 1015m
- A114233<->A D160 450N, L_TORU=1777m, L_ENGE= 171m
- A<->B D160 750N, L_TORU=168m, L_ENGE= 162m (sügavus min 1m)
- B<->C D160 1250N, L_TORU=56m, L_ENGE= 51m(sügavus min 2,2m)
- C<->D D160 450N, L_TORU=72m, L_ENGE= 70m(sügavus min 1m)
- D<->E D160 1250N, L_TORU=14m, L_ENGE= 13m(sügavus min 1m)
- E<->F D160 450N, L_TORU=37m, L_ENGE= 36m(sügavus min 1m)
- F<->G D160 750N, L_TORU=5m, L_ENGE= 4m(sügavus min 1m)
- G<->H D160 450N, L_TORU=137m, L_ENGE= 133m(sügavus min 1m)
- H<->I D160 750N, L_TORU=166m, L_ENGE= 161m(sügavus min 1m)
- I<->J D160 1250N, L_TORU=13m, L_ENGE= 12m(sügavus min 1m)
- J<->K D160 750N, L_TORU=42m, L_ENGE= 40m(sügavus min 1m)
- K<->L D160 1250N, L_TORU=37m, L_ENGE= 35m(sügavus min 1m)
- L<->M D160 750N, L_TORU=17m, L_ENGE= 16m(sügavus min 1m)
- M<->N D160 1250SON, L_TORU=35m, L_ENGE= 33m(sügavus min 1m)
- N<->O D160 1250N, L_TORU=70m, L_ENGE= 66m(sügavus min 1m)
- O<->A17803 D160 450N, L_TOR=14m, L_ENGE= 13m(sügavus min 1m)
Ristumine kinnisel meetodil! D160-1250N kaitsetoru L_ENGE=12m L_TOR=13m Sügavus min 1m
Ristumine kinnisel meetodil! (Vt. Ristmevälja joonis R2) D160-1250N kaitsetoru L_ENGE=35m L_TOR=37m Sügavus min 1m
NB! ENNE PUURIMIST TEHA KINDLAKS RISTUVATE TRASSIDE SÜGAVUSED
Ristumine kinnisel meetodil! D160-1250N kaitsetoru L_ENGE=13m L_TOR=14m Sügavus min 1m
Ristumine kinnisel meetodil! D160-1250N kaitsetoru L_ENGE=46m L_TOR=70m Sügavus min 1m
Ristumine kinnisel meetodil! D160-1250N kaitsetoru L_ENGE=13m L_TOR=35m Sügavus min 1m
Ristumine kinnisel meetodil! D160-1250N kaitsetoru L_ENGE=13m L_TOR=14m Sügavus min 1m
Tööst väljaminev kaabel - A17803<->KP mast M24A
Olemasolev kaabel
Uus Nr: MPL423848 (IK67888<->MP M17)
AXPK4G70
Kaabel tõsta ümber proj. jootuskilpi IK67888
Projekteeritud 0,4kV maakaabel
- Nr: MPL423848 (IK67888<->MP M7)
- AXPK4G240, L_ENGE=307m, L_TOR= 193m
- IK67888<->B D110 250N, L_TOR=45m, L_ENGE= 42m (Sügavus: min 1m)
- B<->C D110 125ON, L_TOR=56m, L_ENGE= 51m (Sügavus: min 2,2m)
- D<->E D110 750N, L_TOR=73m, L_ENGE= 70m (Sügavus: min 1m)
- F<->F D110 125ON, L_TOR=21m, L_ENGE= 13m(Sügavus: min 1m)
- F<->M7 D110 450N, L_TOR=139m, L_ENGE= 17m(Sügavus: min 1m)
Projekteeritud MP kaabel
ETTEVAATUST! Veetrass!
ETTEVAATUST! Sidekaabel!
ETTEVAATUST! Kanalisatsioonitrass!
ETTEVAATUST! Sadevee kanalisatsiooni torud
ETTEVAATUST! ELA SA sidetrass!
Puurimiskaevik!
Puurimismasina paikenemisala!
Trass kulgeb sidekaabli kõrval!
Demonteeritav Madalpinge õhuliini kaabel
Joonis 11
Ristmevälja joonis R2
1:250
Lahtise kaeviku ala
1,34
3,17
1W2
Meierei tee 2 // Sutlema tee 10 31701:005:0350
Meierei tee 1 31701:005:0760
Kinnine kaevis l+d160, 1250N L_TOR=37m, L_ENGE=35m
34,65
2,44
1,27
Lahtise kaeviku ala
MÄRKUSED:
1) Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: IP6010.
2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
- Geoalus OÜ poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: 23-G444; kuup.: 04.01.2024 (koordinaadid L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis
- Connecto Eesti AS poolt koostatud Sutlema tee 6 elektrivõtumise asendiplaan nr: LR9845-1; kuup.: 25.01.2024 (koordinaadid L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis
3) Õhu- ja maakaabelliinide pikkused on asendiplaanile märgitud trassipikkustena (kogupikkused vt. elektrilisel skeemil Joonis EL-02 ja EL-03).
TINGMÄRGID
Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetoruga
Projekteeritud 24kV maakaabel kaitsetoruga
Projekteeritud 24kV maakaabel (2 kaablit trassis)
Projekteeritud 450N kaitsetoru
Projekteeritud 750N kaitsetoru
Projekteeritud 125ON kaitsetoru
Projekteeritud alajaam
Projekteeritud jaotuskilp
Olemasolev 0,4kV õhuliin
Olemasolev 0,4kV maakaabelliin
Olemasolev keskpinge õhuliin
Olemasolev kõrgpinge õhuliin
Olemasolev sidekaabel
Olemasolev side õhuliin
Olemasolev kanalisatsiooni trass
Olemasolev sadekanalisatsiooni trass
Olemasolev vee trass
Olemasolev kinnistupiir
Puu kaitsevööndi R=2m
Lahtise kaeviku ala
Puurimiskaevik
Tellija: Elektrilevi OÜ
Staadium: Tööprojekt
Koostas: H. Turja
Kontrollis: H. Turja
Proj. kood: IP6010
Töö nr.: 23_3619
Kuupäev: 04.01.2024
Joonis: Asendiplaan
Töö nimetus: Kohila -Adila 10kV fiidri rekonstrueerimine
Aadress: Kohila vald, Rapla maakond
Joonise nr: M508kava
Leht: EL-01
1:500 / -
12/16
Muudatus
Kuupäev
23-_3619_TP_EL-01_ASEND_240104_HT
E-SERVICE ELEKTRITÖÖD
Save 2a Saku 76502
Tel. (+372) 6 791 066
www.eservice.ee
Elektritööde reg. nr. EL 100605/ACR/0