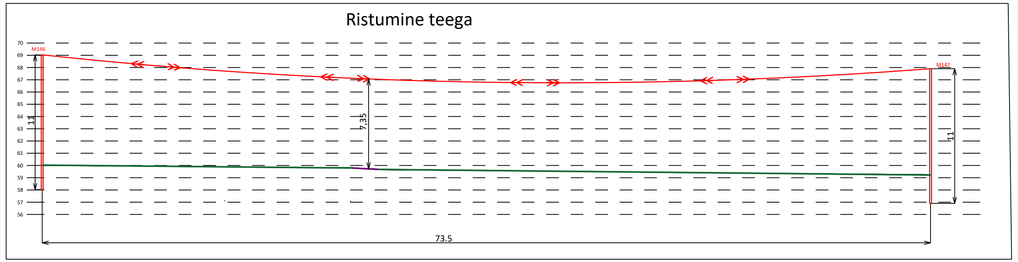

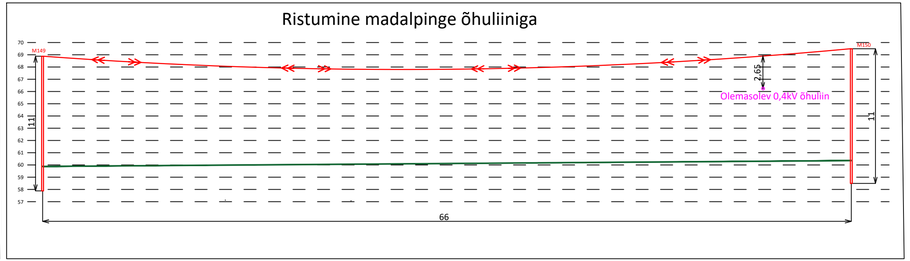

TINGMÄRGID

- Projekteeritud BLL99 õhuliin
- Projekteeritud puitmast
- Raieala
- Olemasolev puitmast
- Olemasolev raudbetoonmast
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev kinnistupiir

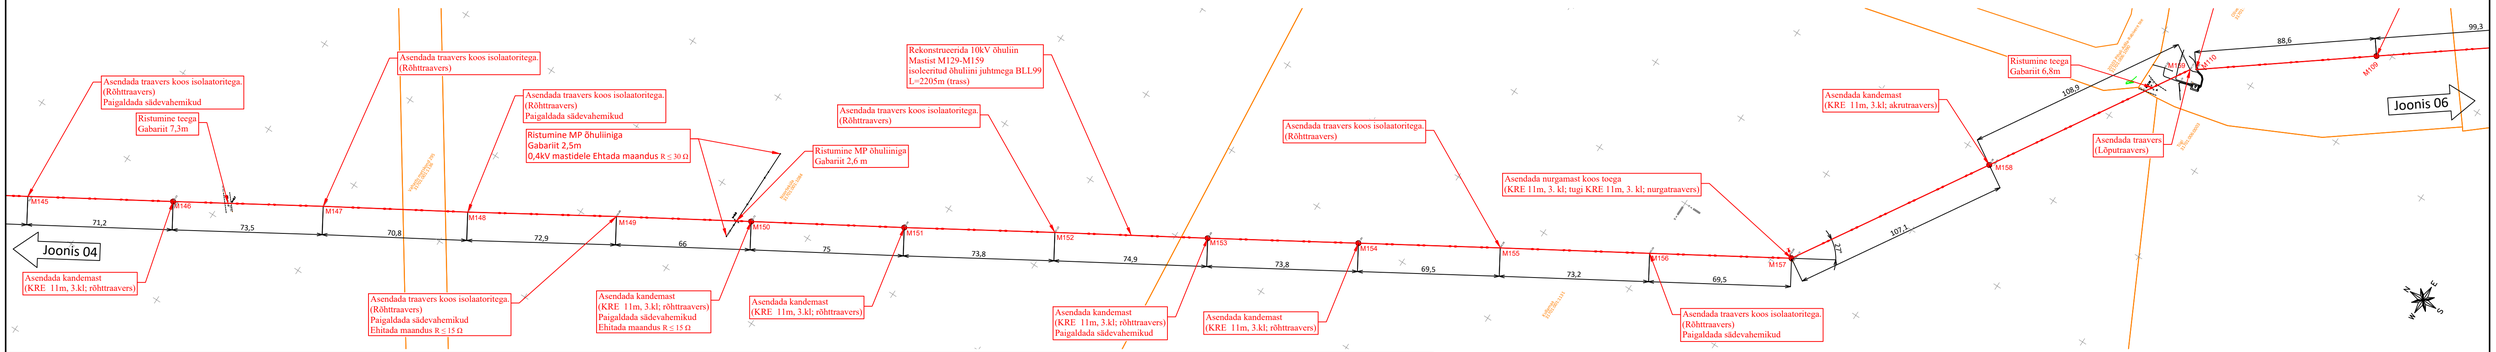

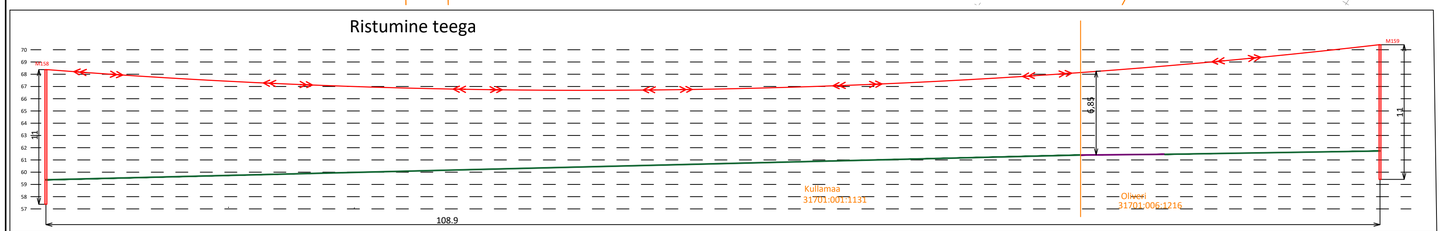

MÄRKUSED:
1) Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: IP6010.
2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
- Geoalus OÜ poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: 23-G444;
kuup.: 04.01.2024 (koordinaadid L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis
3) Õhu- ja maakaabelliinide pikkused on asendiplaanile märgitud trassipikkustena (kogupikkused vt. elektrilisel skeemil Joonis EL-02 ja EL-03).

Tellija: Elektrilevi OÜ		Joonis: Asendiplaan	Joonise nr.	Mõõtkava	Leht
			EL-01	1:1500 / -	5/16
Staadium	Tööprojekt	Töö nimetus: Kohila -Adila 10kV fiidri rekonstrueerimine	Muudatus		Kuupäev
Koostas	H. Turja				
Kontrollis	H. Turja				
Proj. kood	IP6010	Aadress: Kohila vald, Rapla maakond	E-SERVICE ELEKTRITÖÖD		
Töö nr.	23_3619		Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee		Elektritööde reg. nr.: EL10300030-0001
Kuupäev	04.01.2024	23_3619_TP_EL-01_ASEND_240104_HT			