

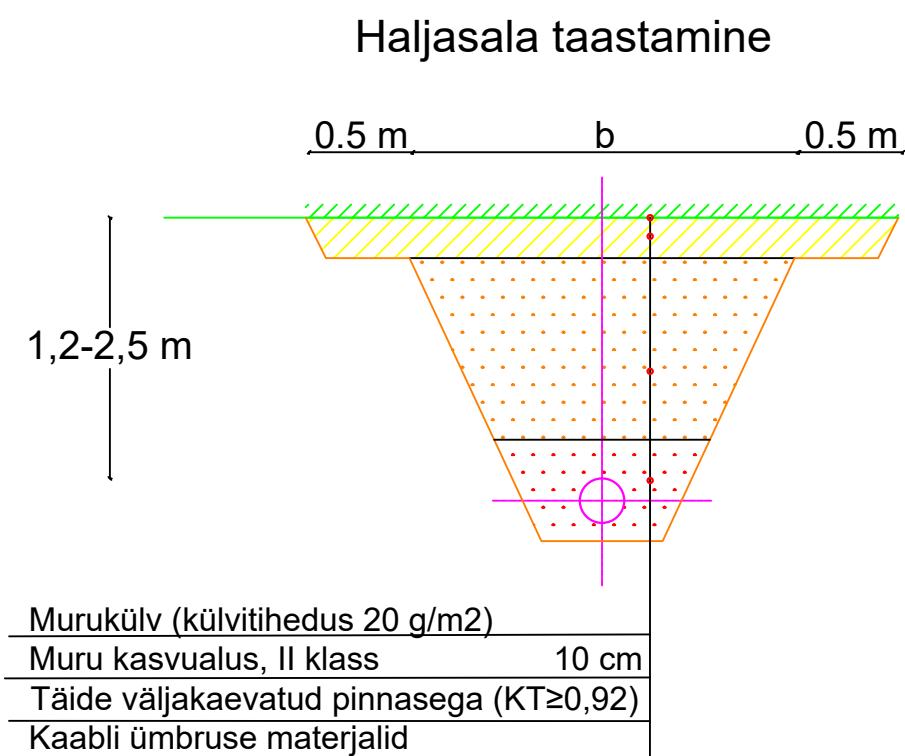


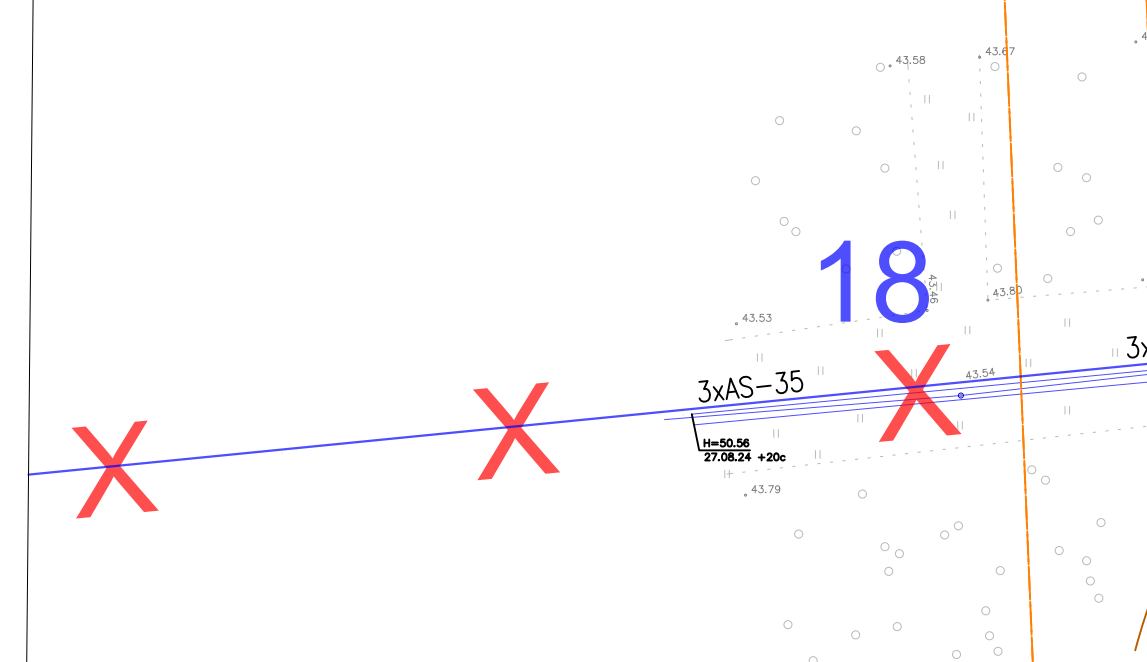

MÄRKUSED

1. Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
2. Tagasilatimisel panna sügavemale peenem pinnas.
3. Täitmisel pinnas tihendada.
4. Lühitapeti on vajalik kaevise rajatase kruusasessse või kivisess pinnasess.
5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistil täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lahitekaevamise abili.
7. Kaevamistöökod kommunikatsioonide kaitsesoonis (2m) teostada käsitli.
8. Sissekütetud montaažiks paigaldatud kaablitestude otsad sulgeda otsakorgiga.
9. Transpordiametli teemal minn akaabkali paigldustügvavus 1,2m haljasalal, tee all vastavati asendiplaani viidetele 1,5m, 2,2m ja 2,5m.

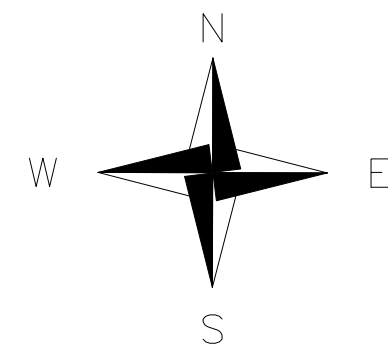

da kinnistu omanikke vähemalt 3 tööpäeva enne
taaži algust.

eerida keskpinge paljasliini õhuliini 3xAS-35
kus **AJ9725-mast M53-Emise LP- mast M23-mast M5**
m
eerida keskpinge õhuliini mastid ja toed

nteerida Karni mastajalaam
nteerida madalpinge õhuliin ja
M15-M6, L=295 m

50201:001:0898
Märjamaa metskond 22

Graniidi LP LL

Teavitada kinnistu omanikke vähemalt 3 tööpäeva enne demontaaži algust.

Demonteerida keskpinge paljasliini õhuliini 3xAS-35
vahemikus **AJ9725-mast M53-Emise LP- mast M23-mast M5**
L=2285 m
Demonteerida keskpinge õhuliini mastid ja toed

IP4438 tööga projekteeritud kilp

Toestada keskpinge õhuliini masti M5

5

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Projekteeritud liitumiskilp

Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N

Projeteeritud 0,4 kV maakaabel olemasolevas kaitsetorus

Projekteeritud 24 kV maakaabel kaitsetorus 750N

Projekteeritud 24 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (lahtisel meetodil)

Projekteeritud 24 kV maakaabel kaitsetorus 1250N

Projekteeritud kaeviku pii

Projekteeritud tarbija kaabel

Projekteeritud jätkumuhv

Projekteeritud õhuliini demontaaž

Projekteeritud tugid

Projekteeritud puurimiskaevik

Projekteeritud haljastuse taastamine

Projekteeritud raadamine, ca 223 m²

Eemaldatav puu

Kinnistu pii

Olemasolev sidekaabel

Olemasolev ELASA multitoru

Olemasolev KP maakaabel

Olemasolev MP maakaabel

Olemasolev MP õhuliin

Olemasolev KP õhuliin

Märkus:

- Geoalusena kasutatud Reib OÜ tööd nr. TT-6896 2024.

- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid

- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"

- Pärast kaevelõid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

-Projektila asub Transpordiameti teemal. Projekteerimisel on arvestatud riigitee nr 4 teeprojektiga nr MA17446 "Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62,2-70,2 Päädeva-Haimre lõigu 2+2 sõidurajaga maantee ehitusprojekt".

Tellija:  elektrilevi	Töövõtja: 	Aadress:	Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev:26.05.2025
		Reg. nr:	11445550	Töö nr: ENS-25-052
Töö nimetus: Märjamaa-Ringuta II etapp keskpingevõrgu parandamine, Märjamaa alevik, Märjamaa vald Rapla maakond IP7602		E-mail:	egle.ninep@ enersense.com	Joon nr: 001/9
		Tel nr:	+372 5597 1898	Versioon: v01
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris:	Egle Ninep-Kaselt	Mõõtkava:1:750
		Kontrollis:	Veiko Natus	