


OLEMASOLEVATE PUUDE EHTISAEGNE KAITSE

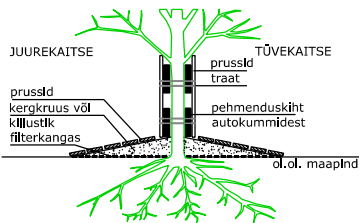

TINGMÄRGID

- Kinnine läbiminek
- Projekteeritud mikrotorustik/sidekanal
- Projekteeritud kaitsetoru
- Olemasolev kaitsetoru
- Markerpall
- Projekteeritud sidekaev
- Ol.ol. sidekanal
- Kinnistupiir
- Gaasitrass
- Sadeveekanal
- Sidekaabel
- Kanalisatsioon
- Veetrass
- MP õhuliin
- Madalpingekaabel
- Drenaaziforu
- Tee
- Puurimismasin
- Kaevik
- Betoonkivikatte taastamine
- Haljasala taastamine
- Kõnnitee asfaltkatte taastamine
- Kruuskatte taastamine
- Puude kasvatsoon

MÄRKUSED:




- Projekteeritud liinirajatise paigaldussügavus peab olema min. 0,7m maapinnast, ristumisel kõnni- ja sõiduteega min. 1,0m. Riigitee alusel maal paigaldussügavus minimaalselt 1m, riigimaanteedega ristumisel ning mahasõitudel minimaalselt 1.5m.
- Ristumisel riigitee alusel maal (riigimaanteed ning mahasõitudel) paigaldada kaabel kaitsetorusse A-tugevusklass (1250N), mujal ristumised sõiduteedega kasutada A-tugevusklass (750N) ning mujal kinnistutele viivatel mahasõitudel kaitsetoru 450N.
- Kaeviku tegemisel arvestada kaeviku sügavust, kaevise põhja laiust ja varisemisnurka 1:3/4 (53°). Lahtise kaeviku riigitee poolne serv tuleb siduda riigitee asfaltkattega. Kaeviku riigitee poolne serv toetada.
- Peale kaevetööd ja kaabli paigaldamist taastada rikutud haljasmaa ja teekatted olemasoleval tasemel.
- Puude ja põsaste kasvatsoonis (võra projektsioon maapinnal) teha kaevetööd käsitsi. Kasvatavate puude tugijuuri kaevetööde käigus mitte vigastada ega läbi lõigata.

Gaasitrass:

Kinnisel meetodil ristumisel gaasitrassiga, peab olema rajatava tehnovõrgu kaugus gaasitrassist 1m.

Vesi, Kanalisatsioon

Kanaliseerimisvõrgustikule tuleb torustiku sügavus mõõta lähimatest reoveetorustiku kaevudest. Kõik mõõtmised, lahtikaevamised jm torustiku sügavuse määramise toimingud tuleb teostada sidekaabli ehitajal ning tulemused kooskõlastada enne ehitamist ASi Viljandi Veevärgi esindajaga. Juhul kui ehitaja lõhub veetoru projekti nõuete või muude tingimuste eiramise tõttu, tuleb ehitajal arvestada tekkinud kahju hüvitamisega sh purunenud veetorustiku tõttu joogivee võimalikust reostumisest tekkinud kahjuga joogivee tarbijate tervisele.

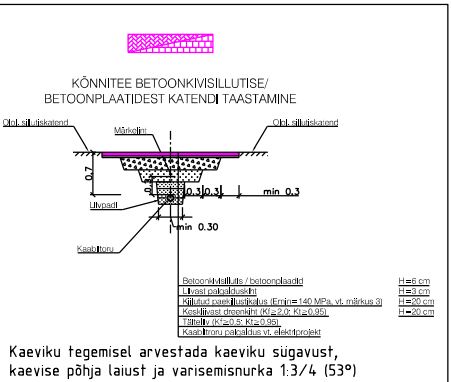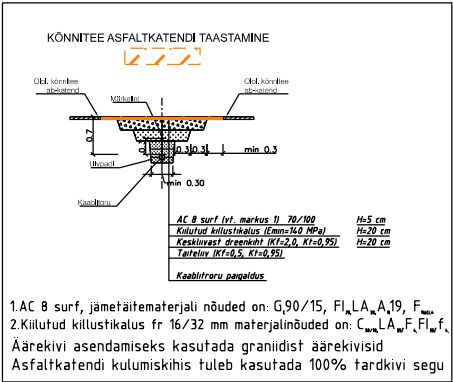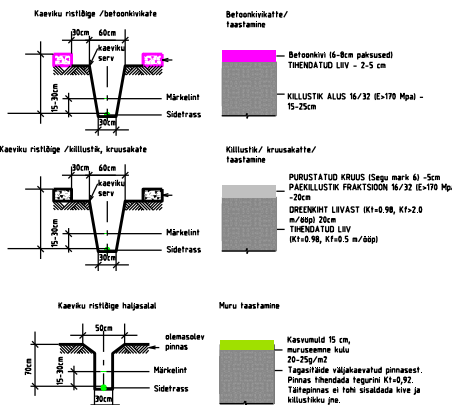

ÕÜ Maamöödu- ja Arhitektuurbüroo koostatud geodeetiline asendiplaan Nr. 074-23
Mõõtkavas 1:500 Koordinaadid: L-EST 97 süsteemis. Kõrgused: EH2000 süsteemis

Fiberup OÜ Tartu maakond Reg.nr: 14296004 Tel. 51777752	Objekt: Tõrva Sidevõrk		Projekti nr. PF14564	
	Joonis: Asendiplaan	Kuup.	Koostas:	
	Aadress: Viljandi maakond, Viljandi vald, Viiratsi alevik	27.07.26	L.Toomet	1:500 Joonis 1/6