N
W
E
S

RISTLÕIGE 1

Ristumine 22187 Nõo vanadekodu teega km-l 0,45
KINNISEL meetodil,
vaade ida poolt

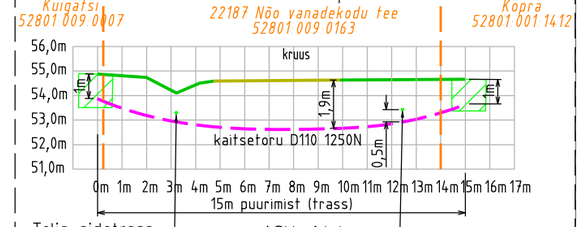

X = 6459800

Y = 6485500

Kopra
52801:001:1412

Projekteeritud 0,4kV liitumiskilp LK224905
- Tarbija: Kopra
- Kilbi tüüp: 1-kohaline; In=63A
- Peakaitse: In=3x25A
- Arvesti tüüp: P2P
- Kilbi kõrgusmärk 55,20 (EH-2000)

Projekteeritud tarbijakaabli reservtoru
- D75mm, 450N, L_{TORU}=4m, L_{TRASS}=2m
- Toru paigaldada maapinnast min 0,7m sügavamale
- Toru üks ots tuua maa peale ja toru mõlemale otsale paigaldada kaitsekork

Projekteeritud 0,4kV maakaabel (MPL412734)
- AXPK4G50, L_{KAABEL}=53m, L_{TRASS}=47m
- D110mm, 450N, L_{TRASS}=32m, min 1,0m sügavusel.
- D110mm, 1250N, L_{TRASS}=15m, ristumine teega.
- 22187 Nõo vanadekodu tee kaitsevööndis 0,45 - 0,48 km-l.

Kopra
52801:001:1412

ETTEVAATUST!
Eesti Andmeside
sidetrass.

Ristumine 22187 Nõo vanadekodu tee-ga 0,45 km-l teostada kinnisel meetodil L=15m (D110mm, 1250N). Kaabel tee kattest min 1,5m sügavusel, vt ristlõige 1.

22187 Nõo vanadekodu tee
52801:009:0163

ETTEVAATUST!
Telia sidetrass.

Ol.olev
- AJ Viinamärdi
- F1
- LK212717

LK212717

Olemasolevasse LK212717 lisada hargnemisklemmid.

Kuigatsi
52801:009:0007

X = 6459750

Y = 6485000

TINGMÄRGID

- Projekteeritud 0,4kV maakaabel
- Projekteeritud kaitsetoru 1250N
- Projekteeritud kaitsetoru 450N
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud tarbija 450N reservtoru
- Olemasolev 0,4 kV maakaabel
- Olemasolev liitumiskilp
- Olemasolev sidetrass
- Olemasolev kinnistupiir

MÄRKUSED:
1) Projekt on koostatud lähtuvalt Enefit Connect OÜ lähteülesandest nr 458839.
2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
   - Geodeetilise alusplaani: koostaja - OÜ Kirjanurk; töö nr 10915G
3) Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
4) Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5) Katendite taastamisel lähtuda katendite taastamise asendiplaanist (Vt. Joonis EL-02).

Tellija: Enefit Connect OÜ			Joonis: Asendiplaan	Joonis Nr	Mõõtkava / Leht
				EL-01	A3 / 1:250 / 1/1
Staadium	Tööprojekt		Töö nimetus: Kopra kinnistu liitumine elektrivõrguga	Muudatus	Kuupäev
Koostas	K. Lillepõld				
Kontrollis	K. Lillepõld				
Proj. kood	LE0171		Aadress: Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond		
Töö Nr	23_THR878707				
Kuupäev	29.12.2023		23_THR878707_TP_EL-01_ASEND_231212_KL		

E-SERVICE ELEKTRITÖÖD
Salve 2a Tallinn 11612
Tel: (+372) 6 701 066
www.eservice.ee
Elektritööde reg.Nr.
EL10360030-0001